

RELUX – Instalações Ltda.


Rua Arminho Miotto, 948 Sala 01 - Centro - Anta Gorda-RS ☎ (051) 3756.1517

3 – CARACTERÍSTICAS DOS REFLETORES:

A quantidade e disposição dos refletores projetados visa garantir uma luminância média/mínima de 116Lux.

Potência	250 W
Tensão de operação	100-240V
Fluxo luminoso	26500l (±10%)
Ângulos de abertura	25° e 60°
Temperatura da cor	5700K (±10%)
Rendimento luminoso min.	110lm/W (±10%)
Grau de proteção	IP-65 ou superior
Vida útil mínima	30.000h

Cálculo de Luminância Média

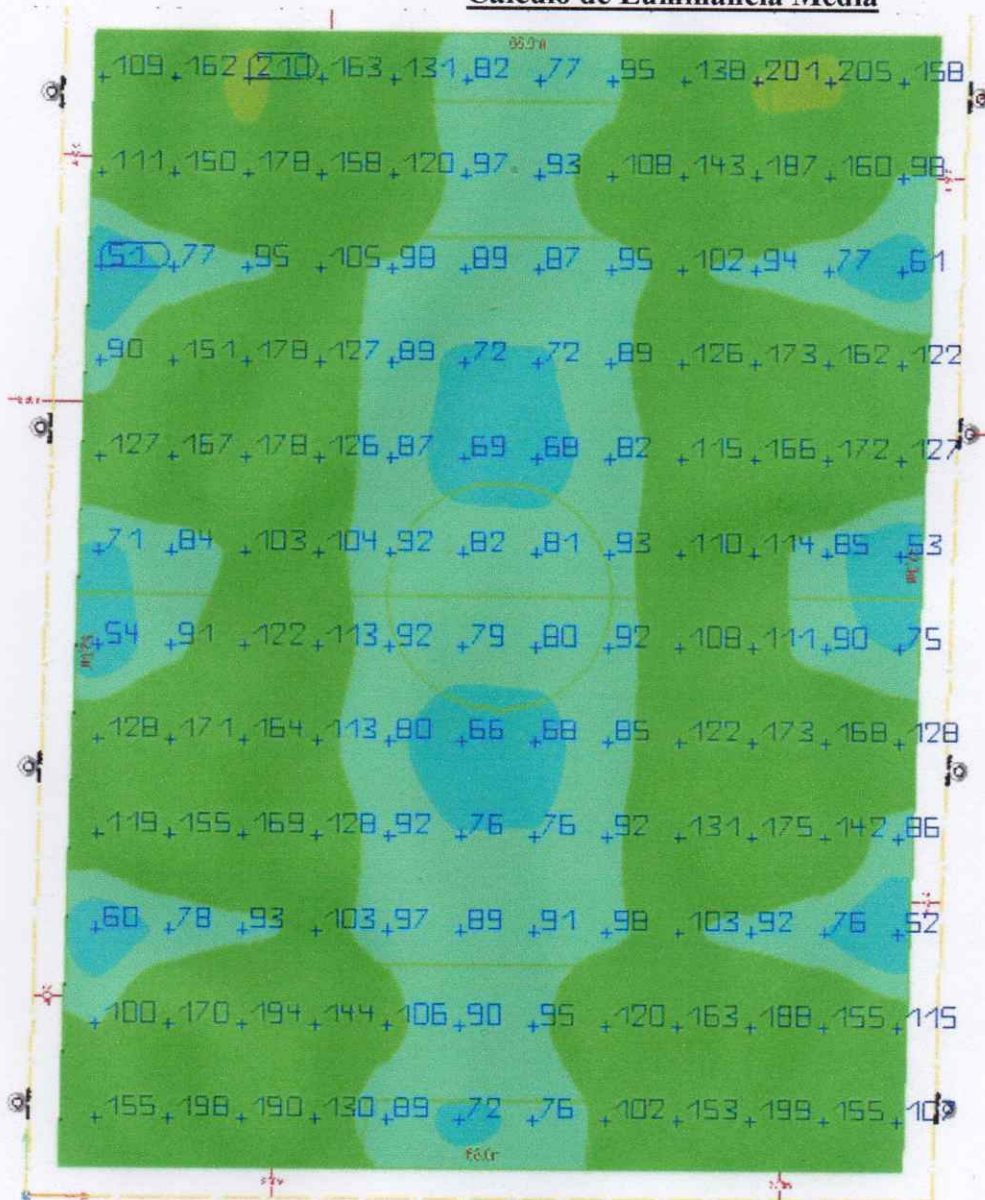

4 – ATERRAMENTO:

Em todos os postes projetados, deverá ser previsto o aterramento ao solo, das luminárias e da cruzeta metálica. A interligação dos mesmos com as hastes de aterramento tipo cantoneira, galvanizadas a fogo, será feita por meio de condutor de cobre nú 16mm² a ser instalado internamente nos postes de concreto que suportarão os projetores. Em todos os postes também deverá ser previsto a interligação do condutor neutro com a descida geral do aterramento, visando a equipotencialização do sistema.